A–A METSZET M=1:50

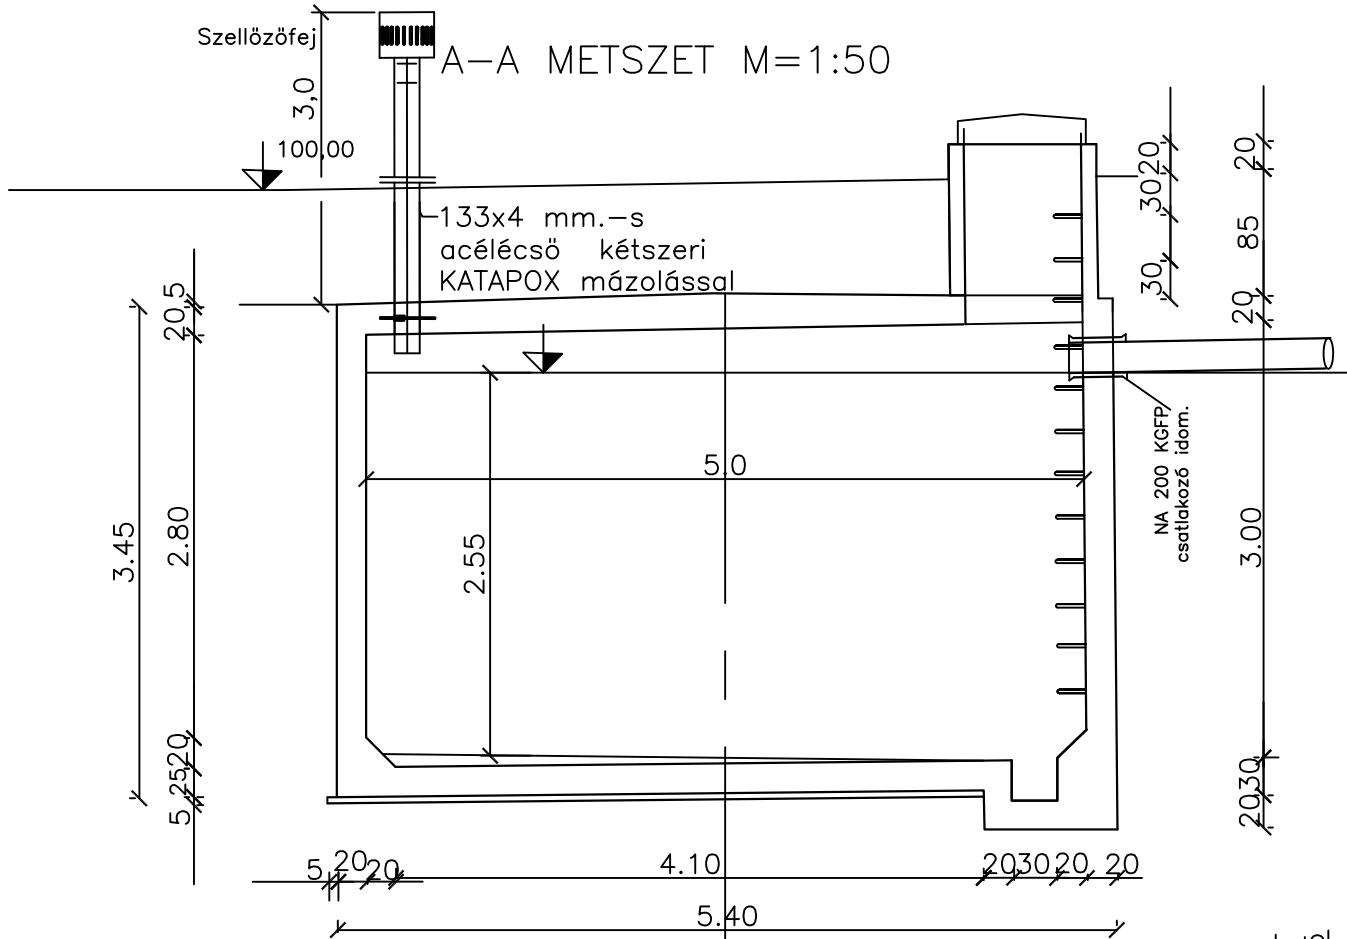

"B–B METSZET M=1:50

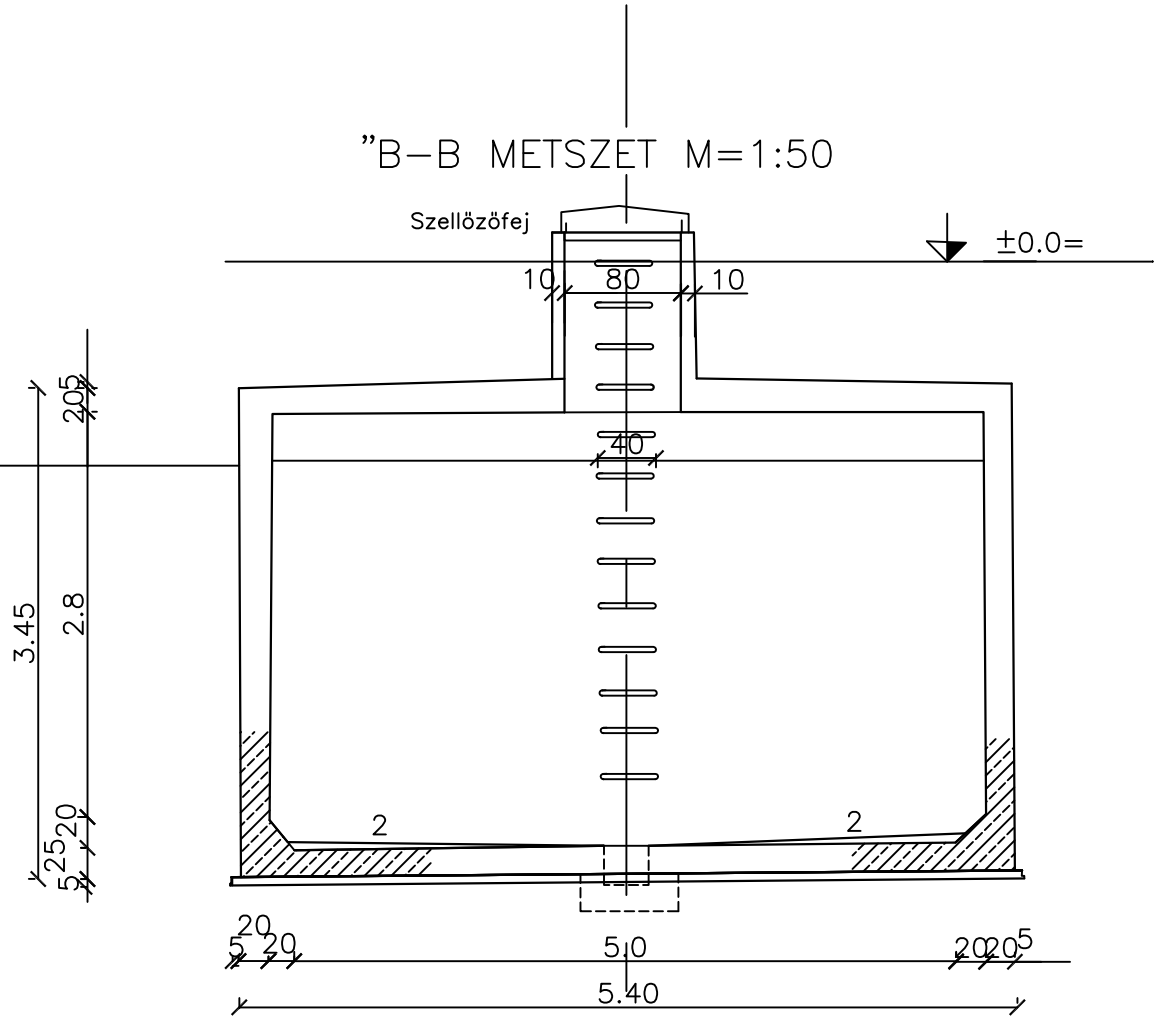

FELÜLNÉZET M=1:50

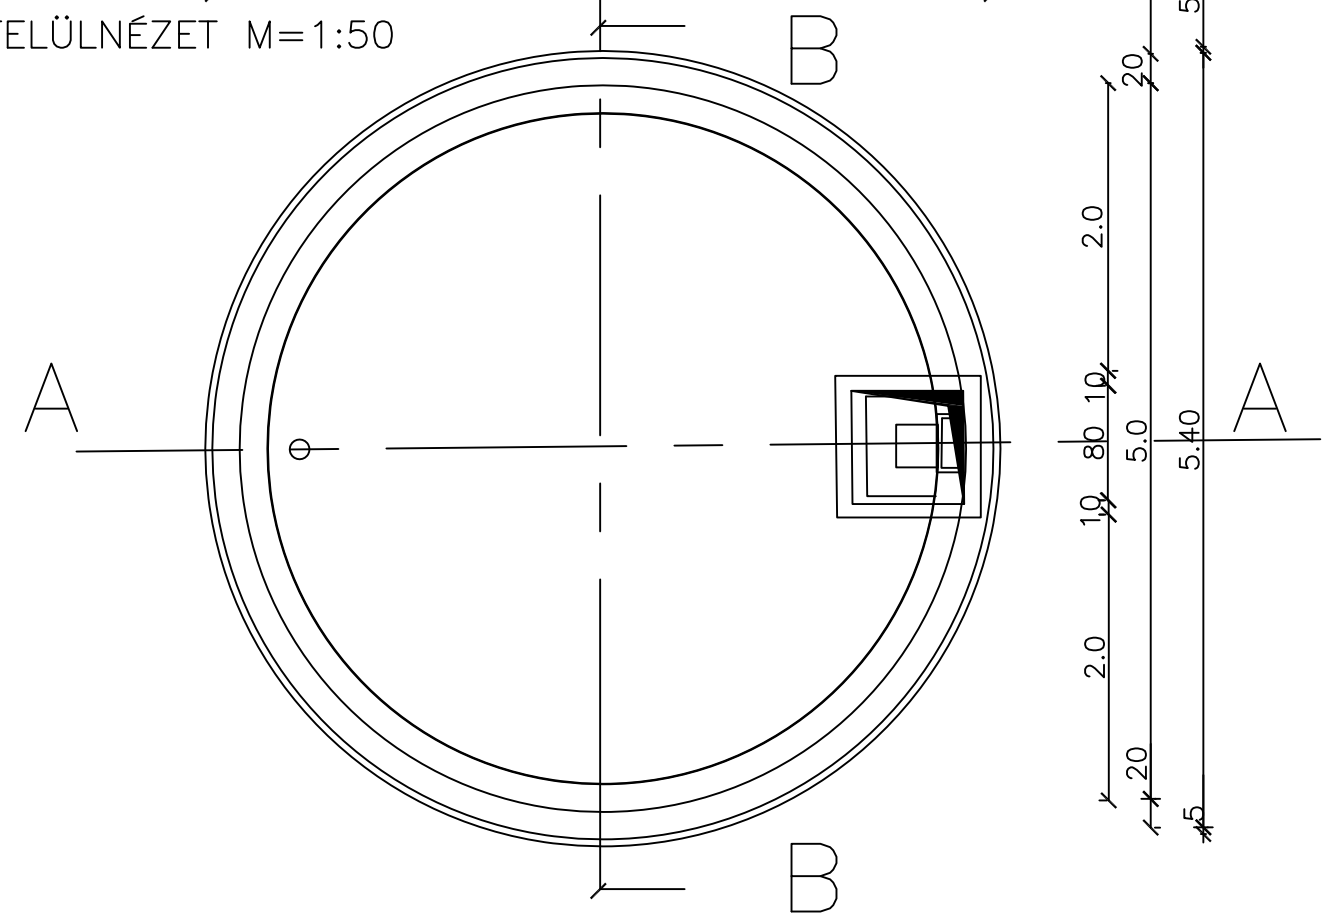

MEGJEGYZÉS:

1./ Anyagminőségek:

Szerelőbeton C8/10-XN(H)-32-C3. 0.2-Msz4798-1:2004
szivattyúzható.
Szerkezeti beton: C30/37-XV2(H)-32-C3-Cl 0.2-Msz4798-1:2004
Fenéklejtés betonja C12/15-X0b(H)-16-C3-Cl 1-Msz 4798-1:2004
Betonacél B60.55

2./ Agresszív talajvíz esetén szulfátálló cementet kell alkalmazni. 4000 mg/ szufáttartalom felett szulfátálló cementet kell alkalmazni.

3./ Az akna járműterhelésre nem méretezett, ezért forgalomtól védett helyre kell telepíteni, a sarkokon közút szélességjelző telepítésével kell a forgalmat elterelni

4./ Az aknafenék lejtést a felúszás elleni védelem szempontját figyelembe véve resolitos C8-32/KK min betonból szükséges kilalakítani

5./ Az akna felületvédelme készülhet
- 2 rtg resolitos vakolattal
- 2 rtg. KATESIL felhordásával (kenéssel vagy szórópisztollyal)
- 3 rtg. vízzáró vakolattal

6./ A csatornabekötés a födémszint alatt 0,4 m.-el biztosítja a hasznos térfogatot

7./ A műtárgyépítés +- 0,000 szintje a rendezett terep abszolút vagy relatív magassága.

8./ Betonfedés: külső felületen 3.5 cm
belső felületen 2 cm

9./ Aknahágcsó d=18 mm.-s műanyag bevonatú köracélból készítendő

10./ Csatlakozó tervek: Vb. terv
betonacél kimutatás
800/800 mm.-s szellőző fedlap terve

Nagy és Társa Építőipari Bt. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szivárvány u. 40	
Rajz tárgya: Beregsurány, külterület (hrsz.: 0193/29) édességelőállító üzemhez **II.** ütem létesítési vízjogi engedélyezési terv	Kelt: 2016.08.
Megrendelő: Almaburg Bt. 4933 Beregsurány, hrsz.:0193/29	Méretarány: M=1:50
Rajz megnevezése: 50 m³-es szennyvíztároló építési terve	
Tervszám: 12/2016	Rajzszám Cs-4
Tervező: Ferencz Béla ing. VZ-T 15-0006, Nagy Zoltán, eng. KÉ-V 15-0153	

Ez a terv a tervező szellemi tulajdonát képezi. A szerzői jogot fenntartjuk. A tervrajz bármilyen formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, közzététele a tervező hozzájárulása nélkül tilos!!!
E-mail.: ntsbtz@gmail.com