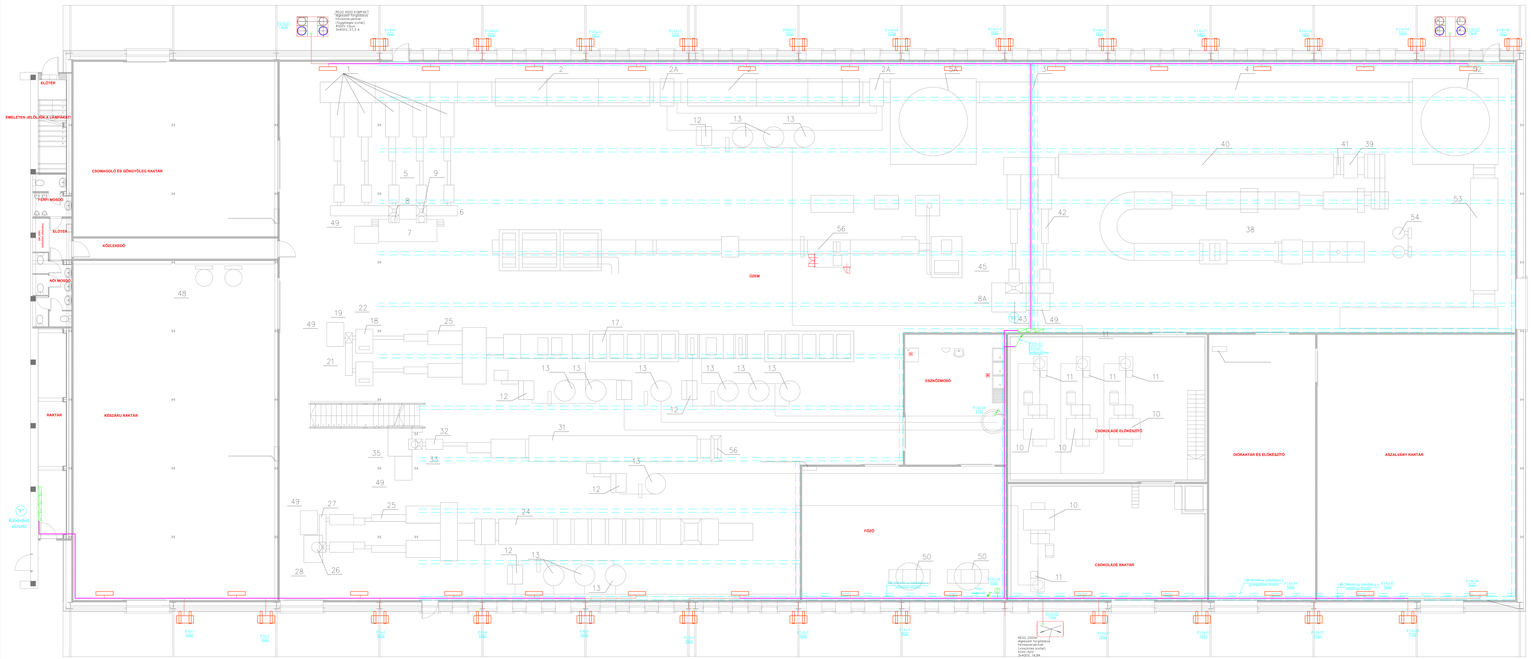

Jelmagyarázat a Ge-0 sz. tervlapon található!

Megjegyzés

Hálózati feszültség: 3x400/230V, 50Hz.
Érintésvédelem: Nullázás, TN-C-S.
Kapcsolódó tervek: Gek-1, Gez-1-kül Gav-14-ig.

TOP TEAM KFT
Komplex Tervező Vállalkozó és Szolgáltató KFT.
6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 21.
Tel.: 06-42/500-324; E-mail: toptemkft@chello.hu

Építtető neve: Fruthonikus Kft.
4963 Tiszaszentimre, Határút
Hrsz: 0151/29

Mértékarány: 1:75

Kap megnevezése: Édesség előállító üzem II. ütem gépészeti v.illanyszerelés Hőkezelő terve

Dátum: 2015. május

Tervfajta: Kiviteli

Azonosító: 114b/II/2015

Tervező mérnök: Ellenőrző mérnök: Felelős tervező:

Tervlap száma: Ge - 3