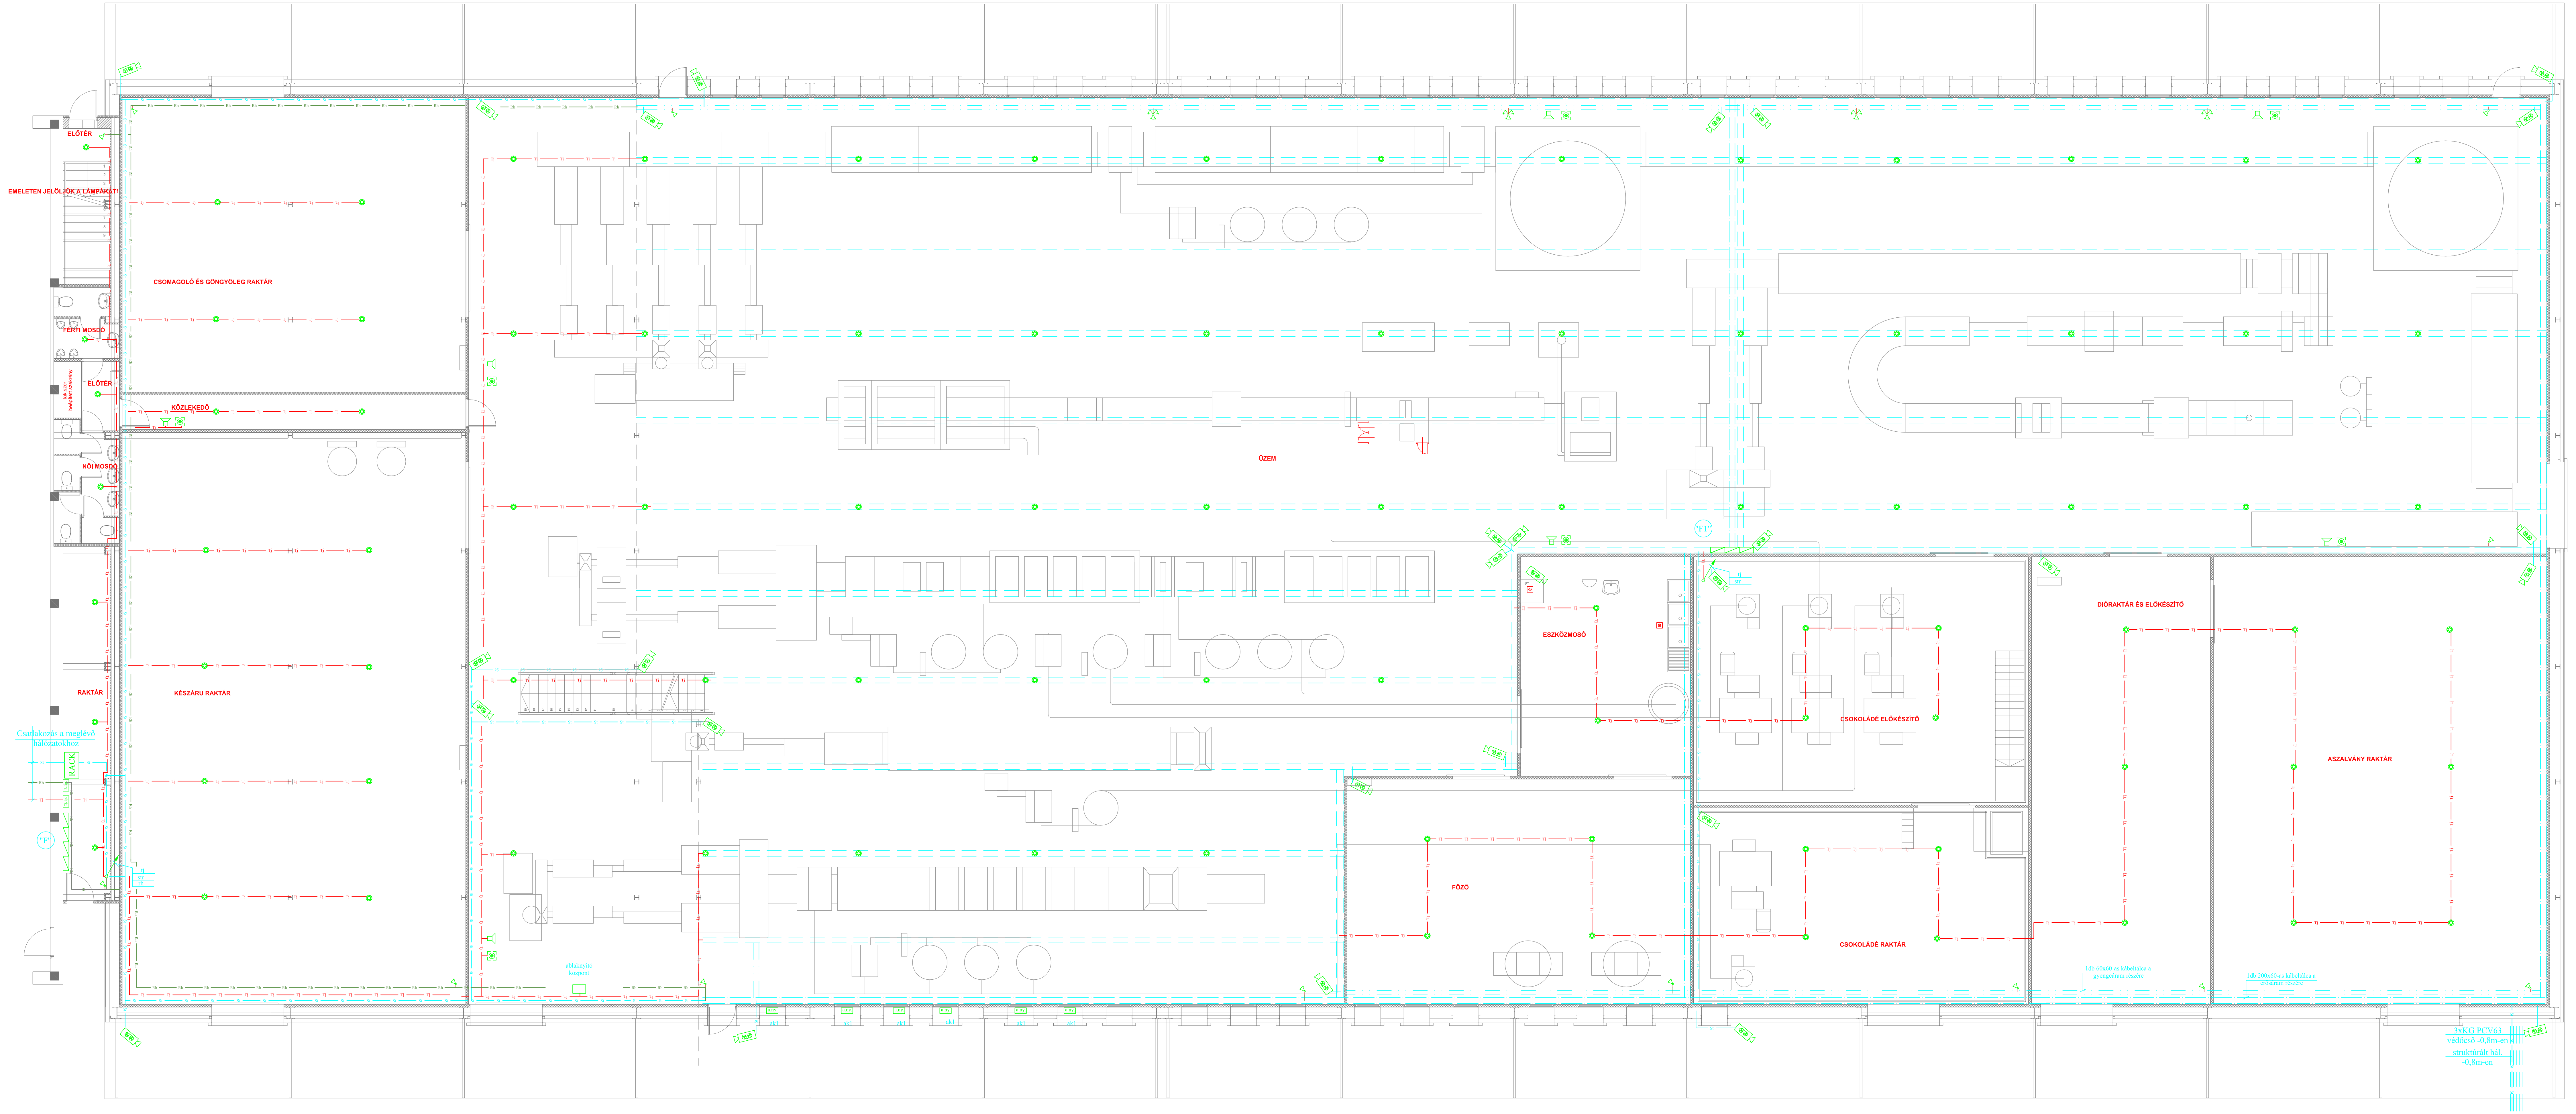

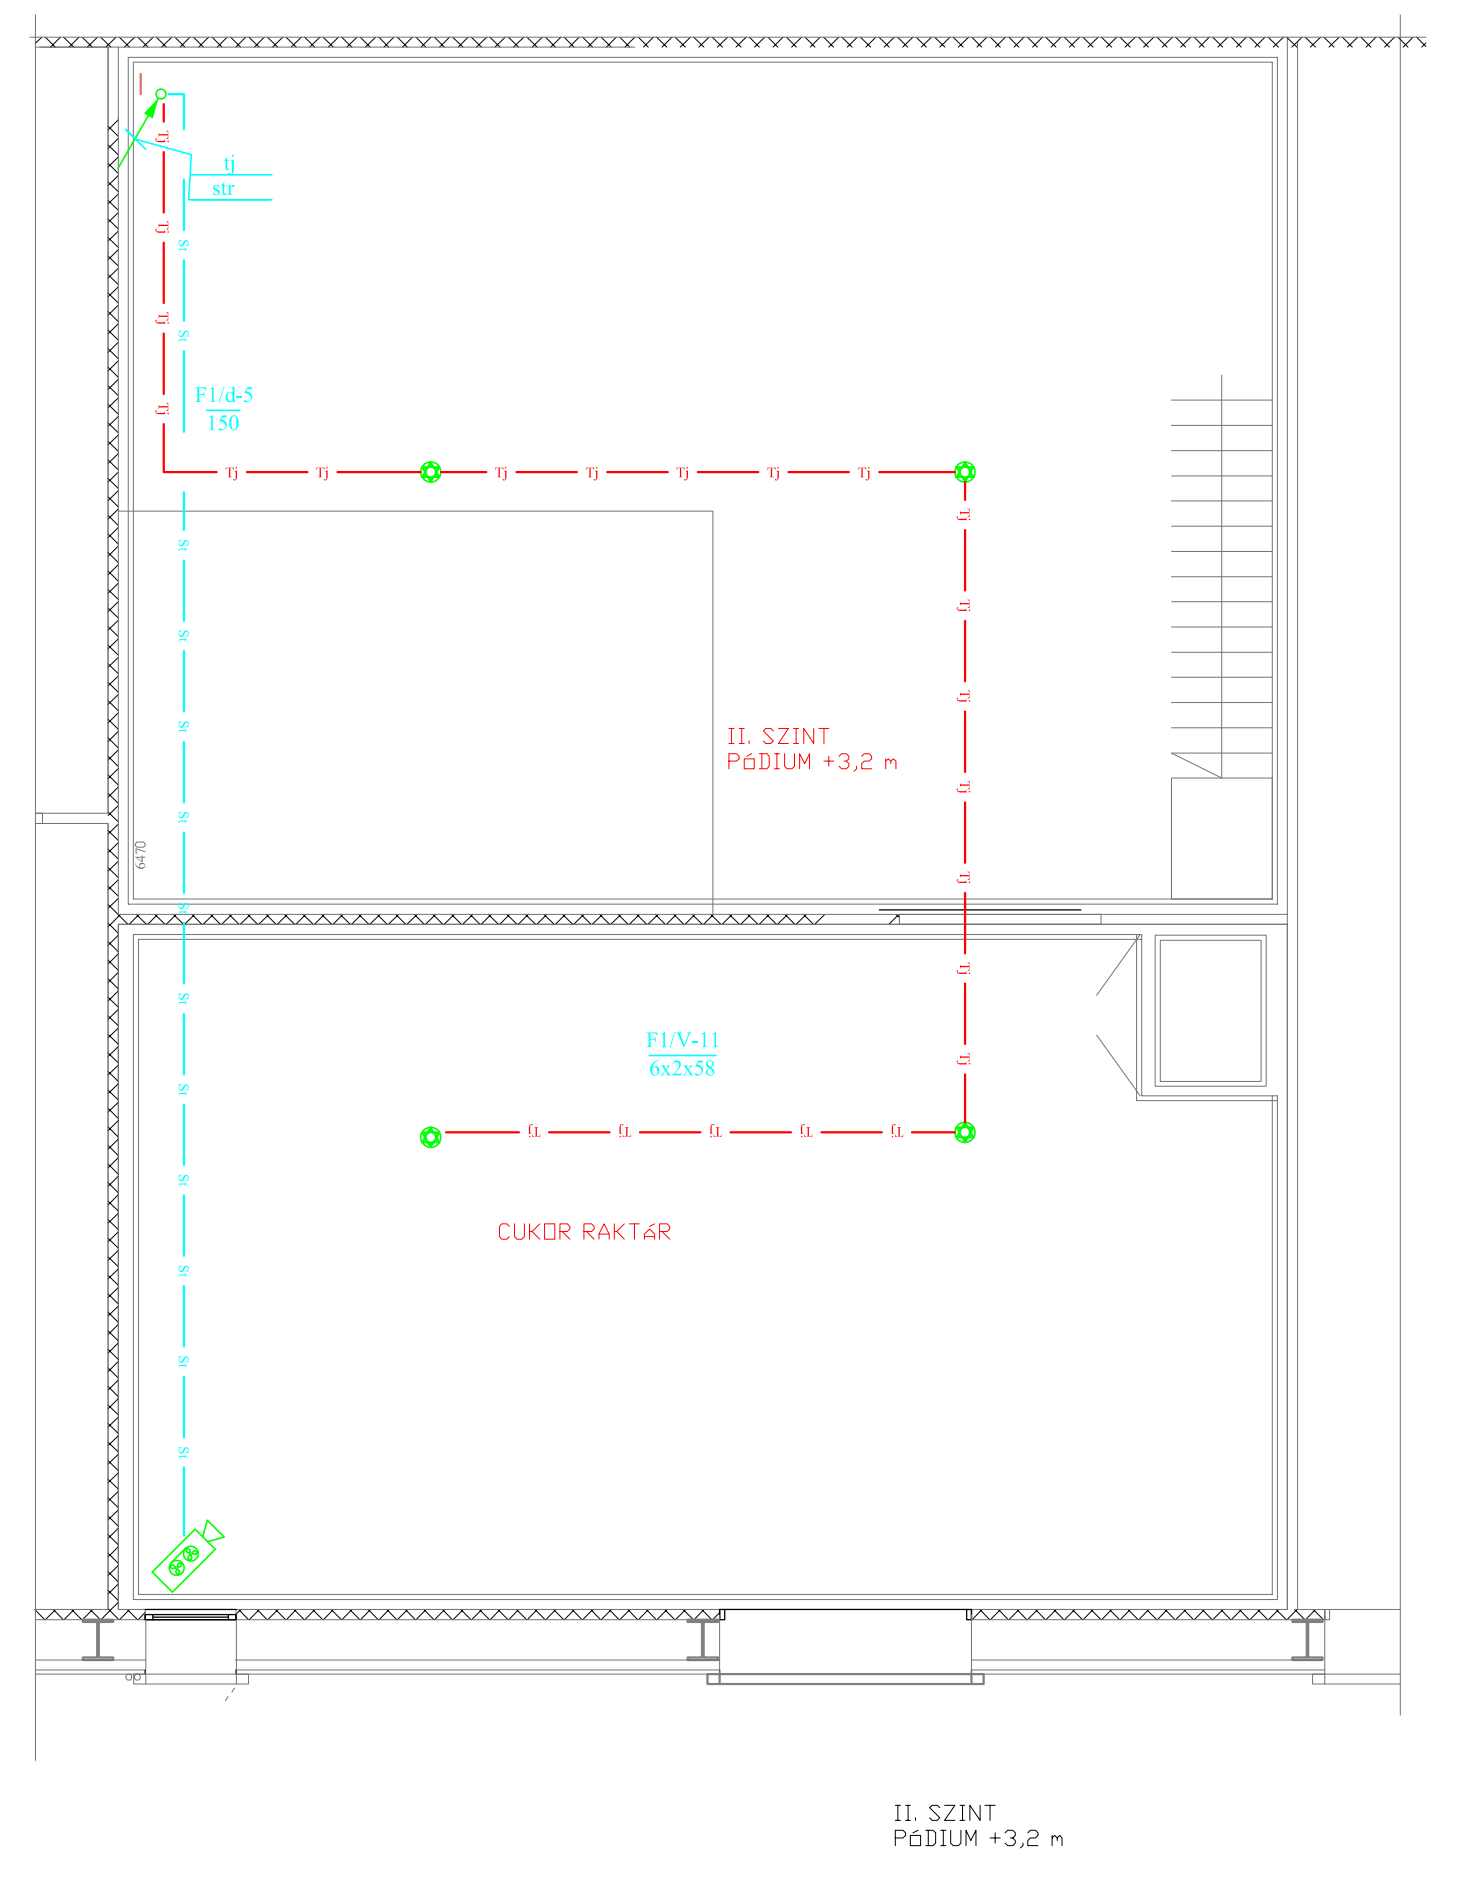

Jelmagyarázat

RACK	RACK szekrény.
R. kp.	Vagyonvédelmi hálózat központja (összekötve a meglévő központtal).
Tj. kp.	Tűzjelző hálózat központja (összekötve a meglévő központtal).
	Hangjelző, tűzjelző rendszerhez.
	Optikai füstérzékelő mennyezetre vagy tartószerkezetre szerelve.
	Kézi jelzésadó, tűzjelző rendszerhez.
	Videokamera oldalfalra szerelve a Beruházó által megjelölt helyen.
	Mozgásérzékelő vagyonvédelmi rendszerhez oldalfalra vagy tartószerkezetre szerelve.
St — St	Védőcső a struktúrált hálózat részére.
Tj — Tj	Védőcső a tűzjelző hálózat részére.
Rh — Rh	Védőcső a riasztó hálózat részére.

Megjegyzés

Hálózati feszültség: 3x400/230V, 50Hz.
Érintésvédelem: Nullázás, TN-C/S.
Kapcsolódó tervek: Gek-1, Ge-1-től Ge-14-ig.

TOP TEAM KFT
Komplex Tervező Vállalkozó és Szolgáltató KFT.
4400 Nyíregyháza, Selyem utca 21.
Tel.: 06-42-500-324; E-mail: topteamkft@chello.hu

Építkezés helye: Fruitbonbon Kft. 4933 Beregsurány, Külterület Hrsz: 0193/29	Méretarány: 1:75
Rajz megnevezése: Édesség előállító üzem II. ütem gyengeáramú villanyszerelés földszinti terve	Dátum: 2015. május
	Tervfajta: Kiviteli
	Törzsszám: 1146/II/2015
Vezető tervező: Verba József EN-T-15-0076 V - T - 15 - 0076; Szerkesztő, rajzoló: Kosztolányi Konrád; Tervező munkatárs: Kosztolányi Konrád	Rajzszám: Ge - 6

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !