
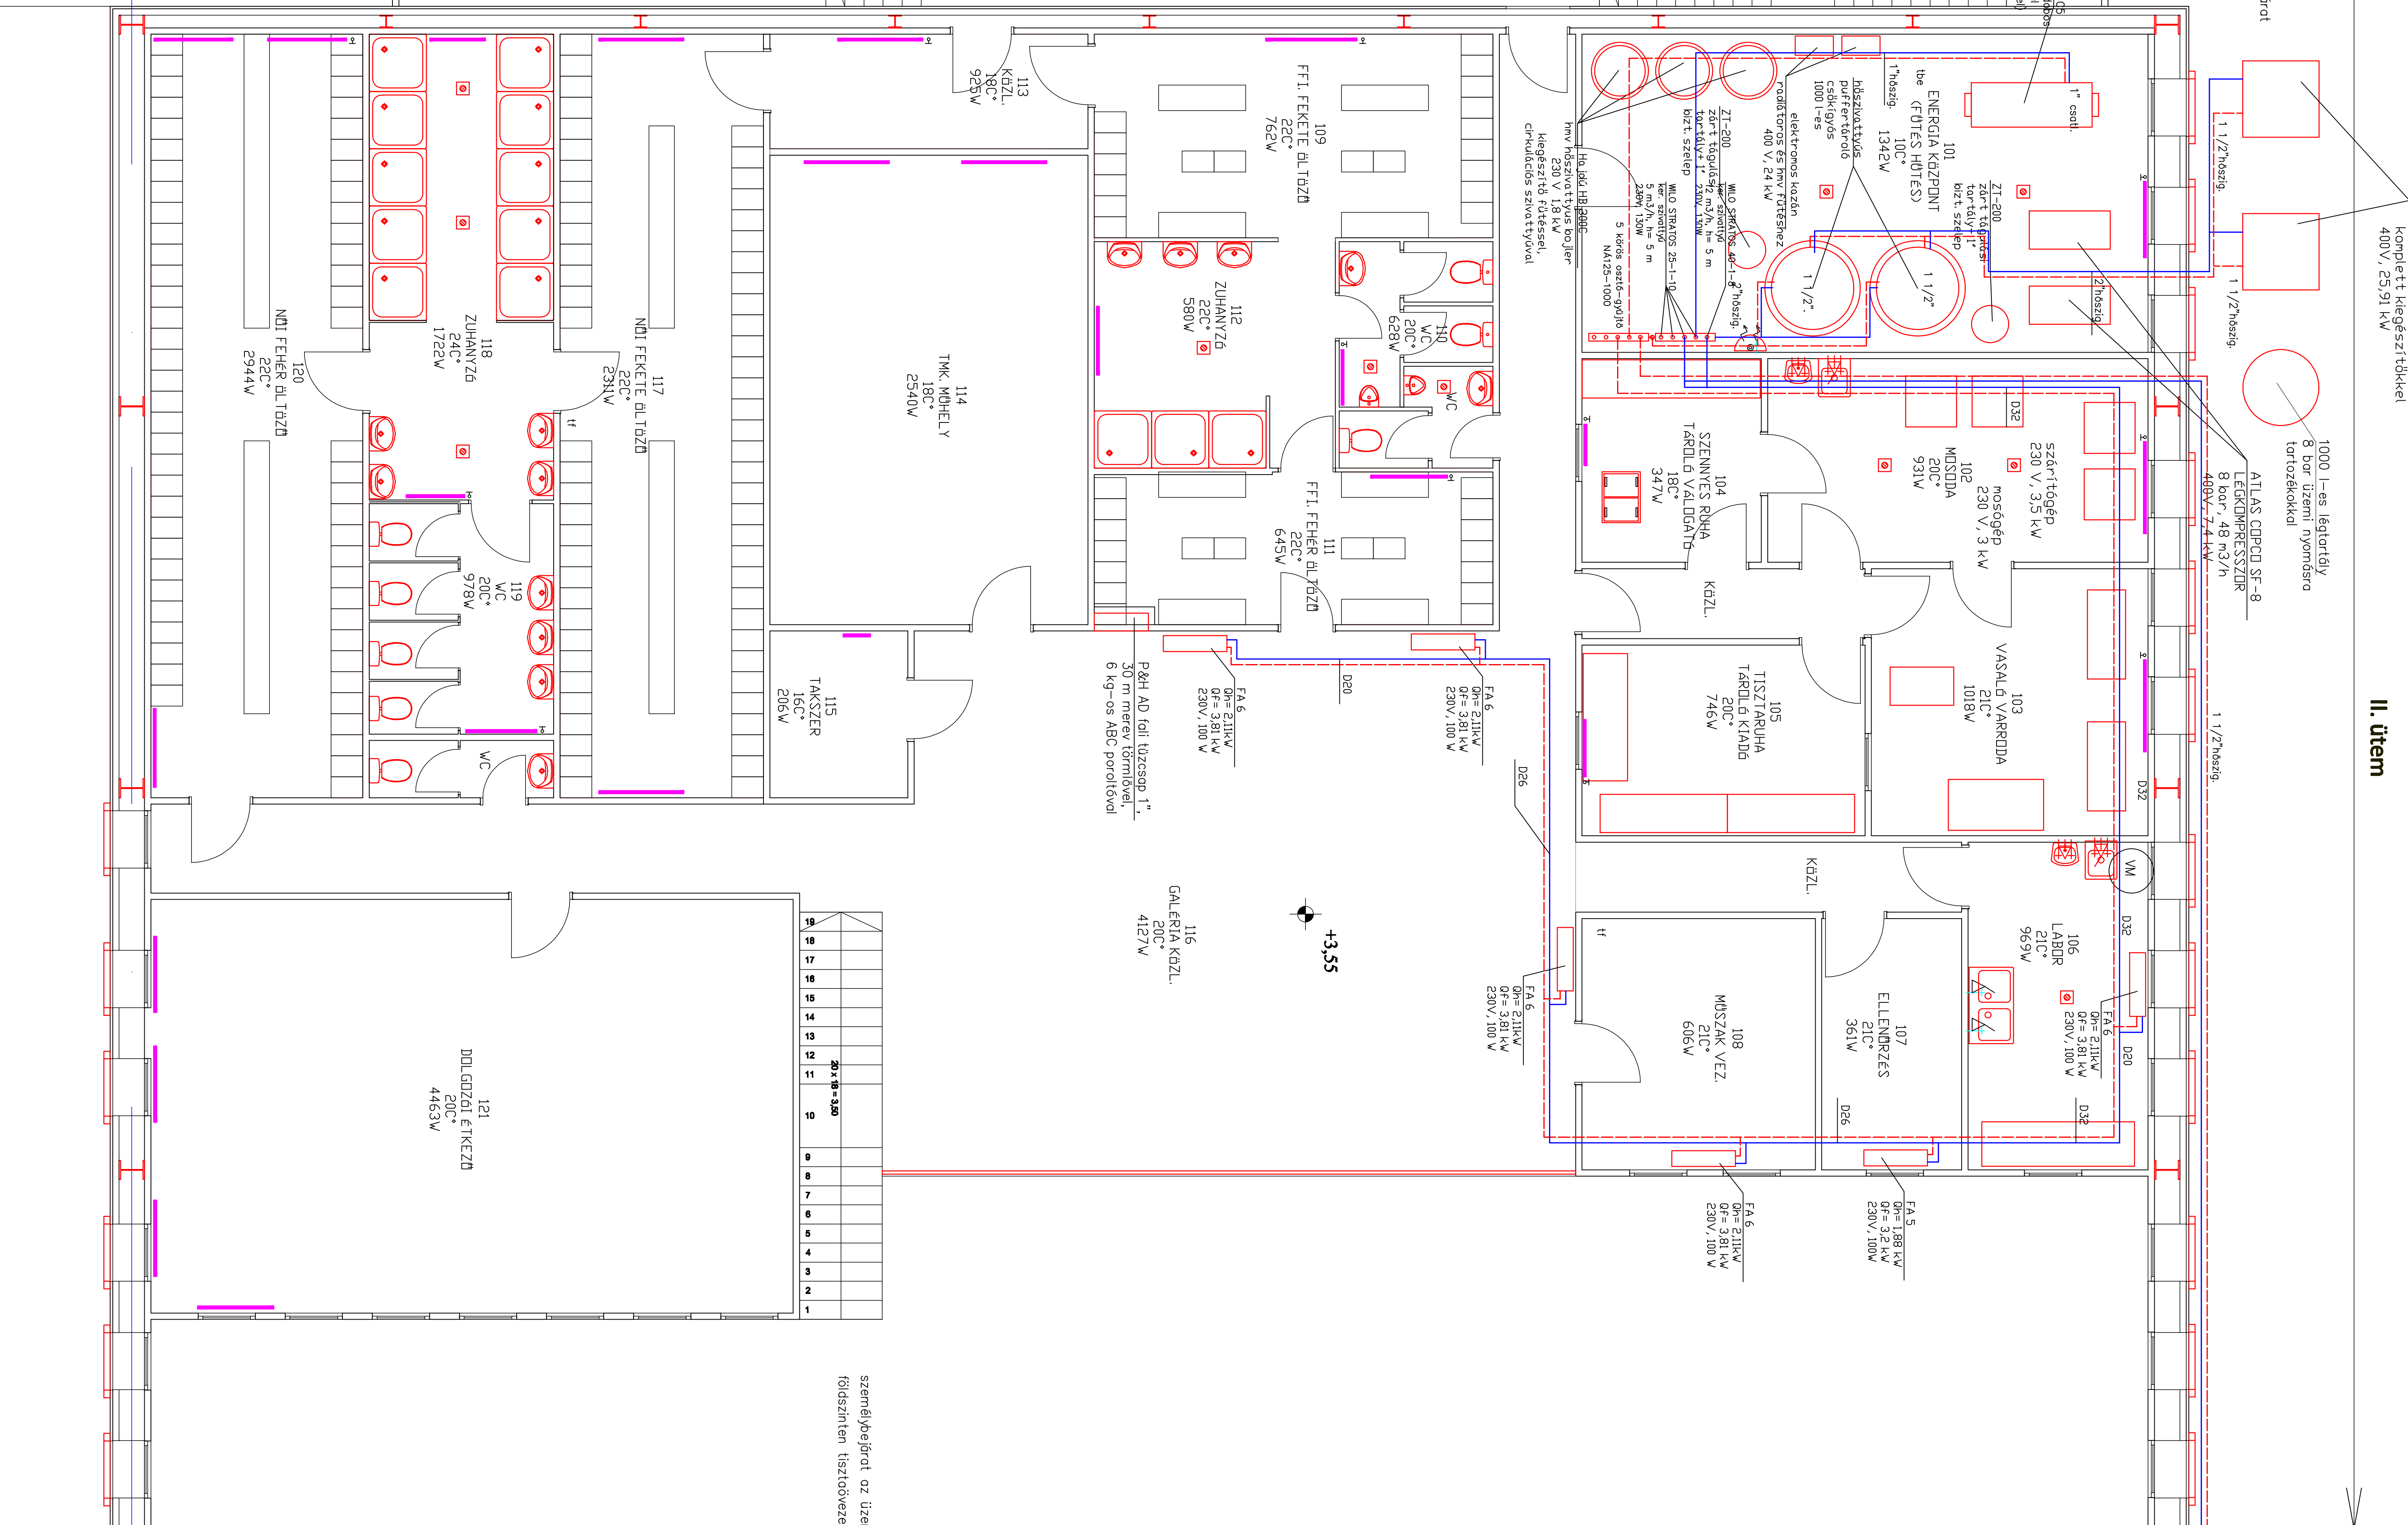


I. ütem

II. ütem

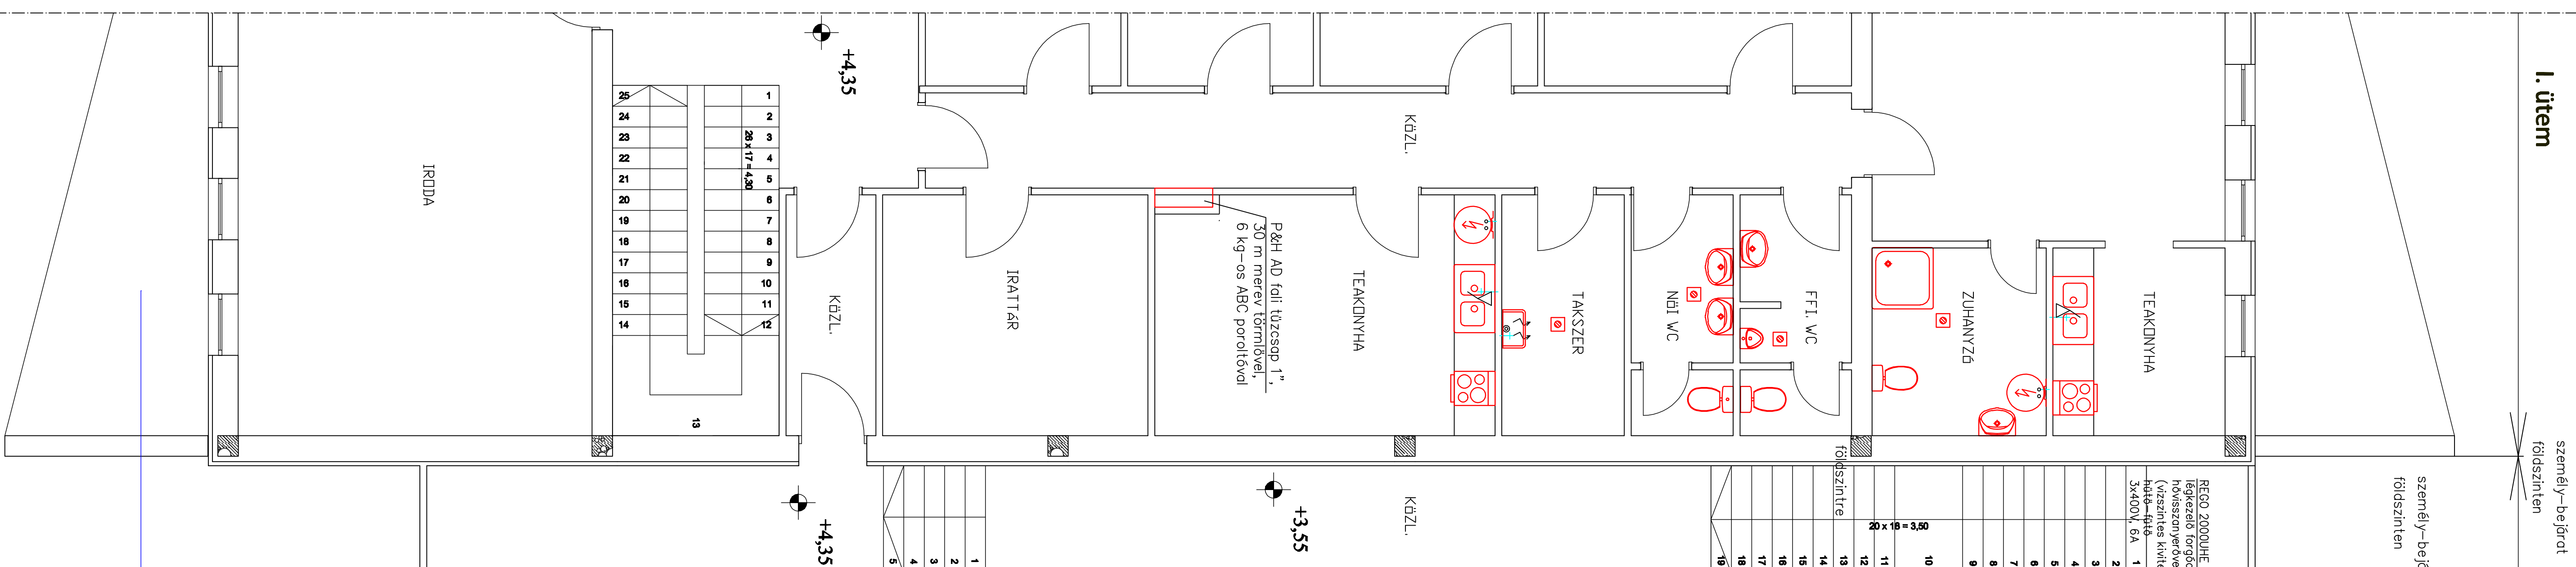

személybejárt földszinten

MAKA I-HP 0250 hőszivattyú
komplett kiegészítőkkel
400V, 25,91 kW

1000 l-es légortűz 8 bar üzemi nyomásra tartozékokkal

ATLAS COPCO SF-8
LEGKÖRNYEZŐBARÓ
8 bar, 48 m³/h
400V, 7,4 kW

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

1/2" hőszigetelés

személybejárt az üzembe földszinten tisztóvezeték

személybejárt az üzembe földszinten tisztóvezeték

hűtés ellátó vezeték

hűtés visszatérő vezeték

minden fan-coll kötés D20 minden vezeték klimatechnikai csatlékkal tisztogatható

külső terv

A tervben szereplő méretek, szintek a helyszínen ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervező értesítendő!

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| | | Készítve: 2015. 05. 02. Rajt: SKL-02 | |
| Tervező: [Name] Rajt: [Name] | Készítve: [Name] Rajt: [Name] | Feladat: Klimatechnika hűtés emeleti adagrozás Helyszín: [Address] | Munkaszám: [Number] Dátum: 2015. 05. |
| A tervet elkészítette: [Name] A tervet ellenőrizte: [Name] | | | |